

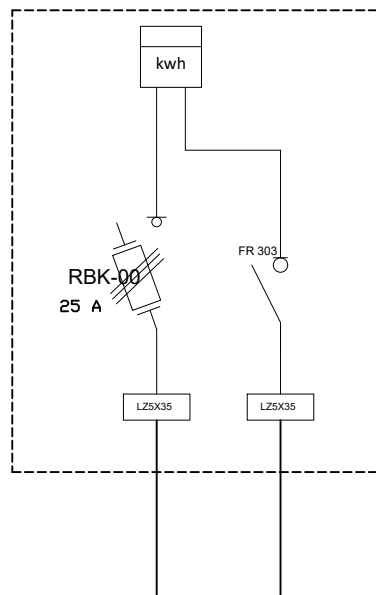


POMIAR ENERGII
TAURON

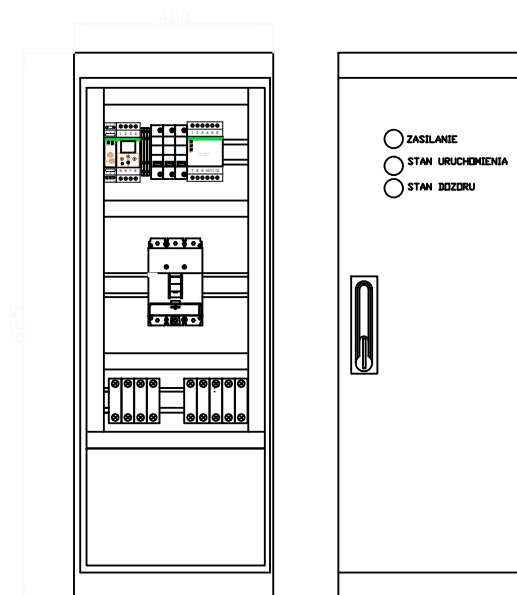

WYŁACZNIK
P-PDŻ

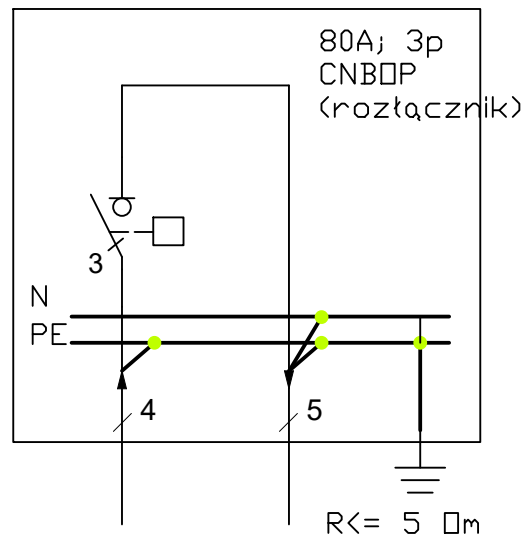

DANE TECHNICZNE:

Znamionowe napięcie izolacji	500V
Znamionowe napięcie pracy	230/400V
Znamionowy prąd ciągły	80A/3P
Stopień ochrony IP	IP54
Klasa ochronności	II
Układ pracy	TN
CERTYFIKAT	CNBOP

DANE TECHNICZNE:

Znamionowe napięcie izolacji	500V
Znamionowe napięcie pracy	230/400V
Znamionowy prąd ciągły	63A
Stopień ochrony IP	44
Klasa ochronności	II
Układ pracy	TN

temat: Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, przebudowa rozdzielni głównej oraz zabudowa głównego wyłącznika prądu w budynku Terenowego Punktu Pomocy Społecznej nr 5 przy ul. Dębowej 16c				inwestor Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach	
obiekt: Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 5 przy ul. Dębowej 16c				ul. Wita Stwosza 7; 40-040 Katowice	
rysunek: POMIAR ENERGII; WYL P-PDŻ SCHEMATY IDEOWE I RYS. MONTAŻOWE				NR PROJEKTU 173/06/2025	
faza: PROJEKT TECHNICZNY				NR RYSUNKU E-1.2	
sprawdził	mgr inż. Paweł szydło				
projektował	mgr inż. Piotr Hepa	06.2025			
PHU PRO-EL Piotr Hepa					